

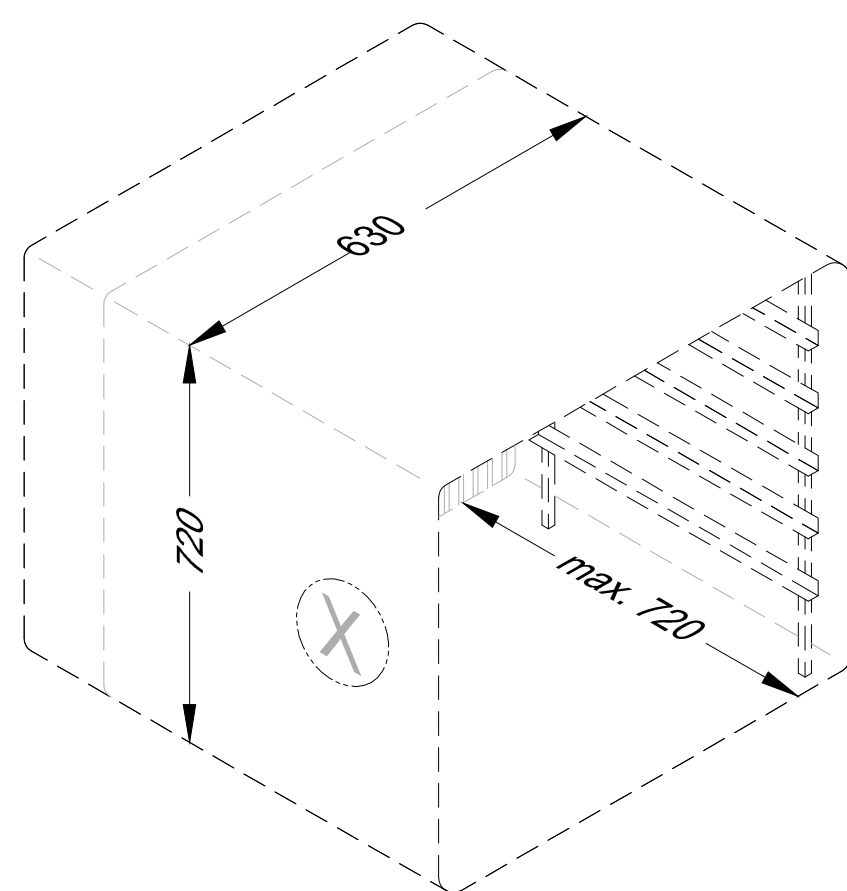
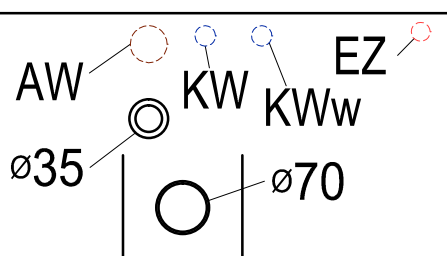
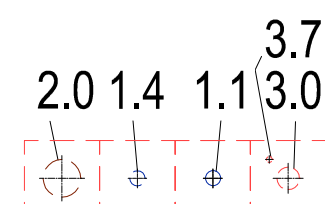


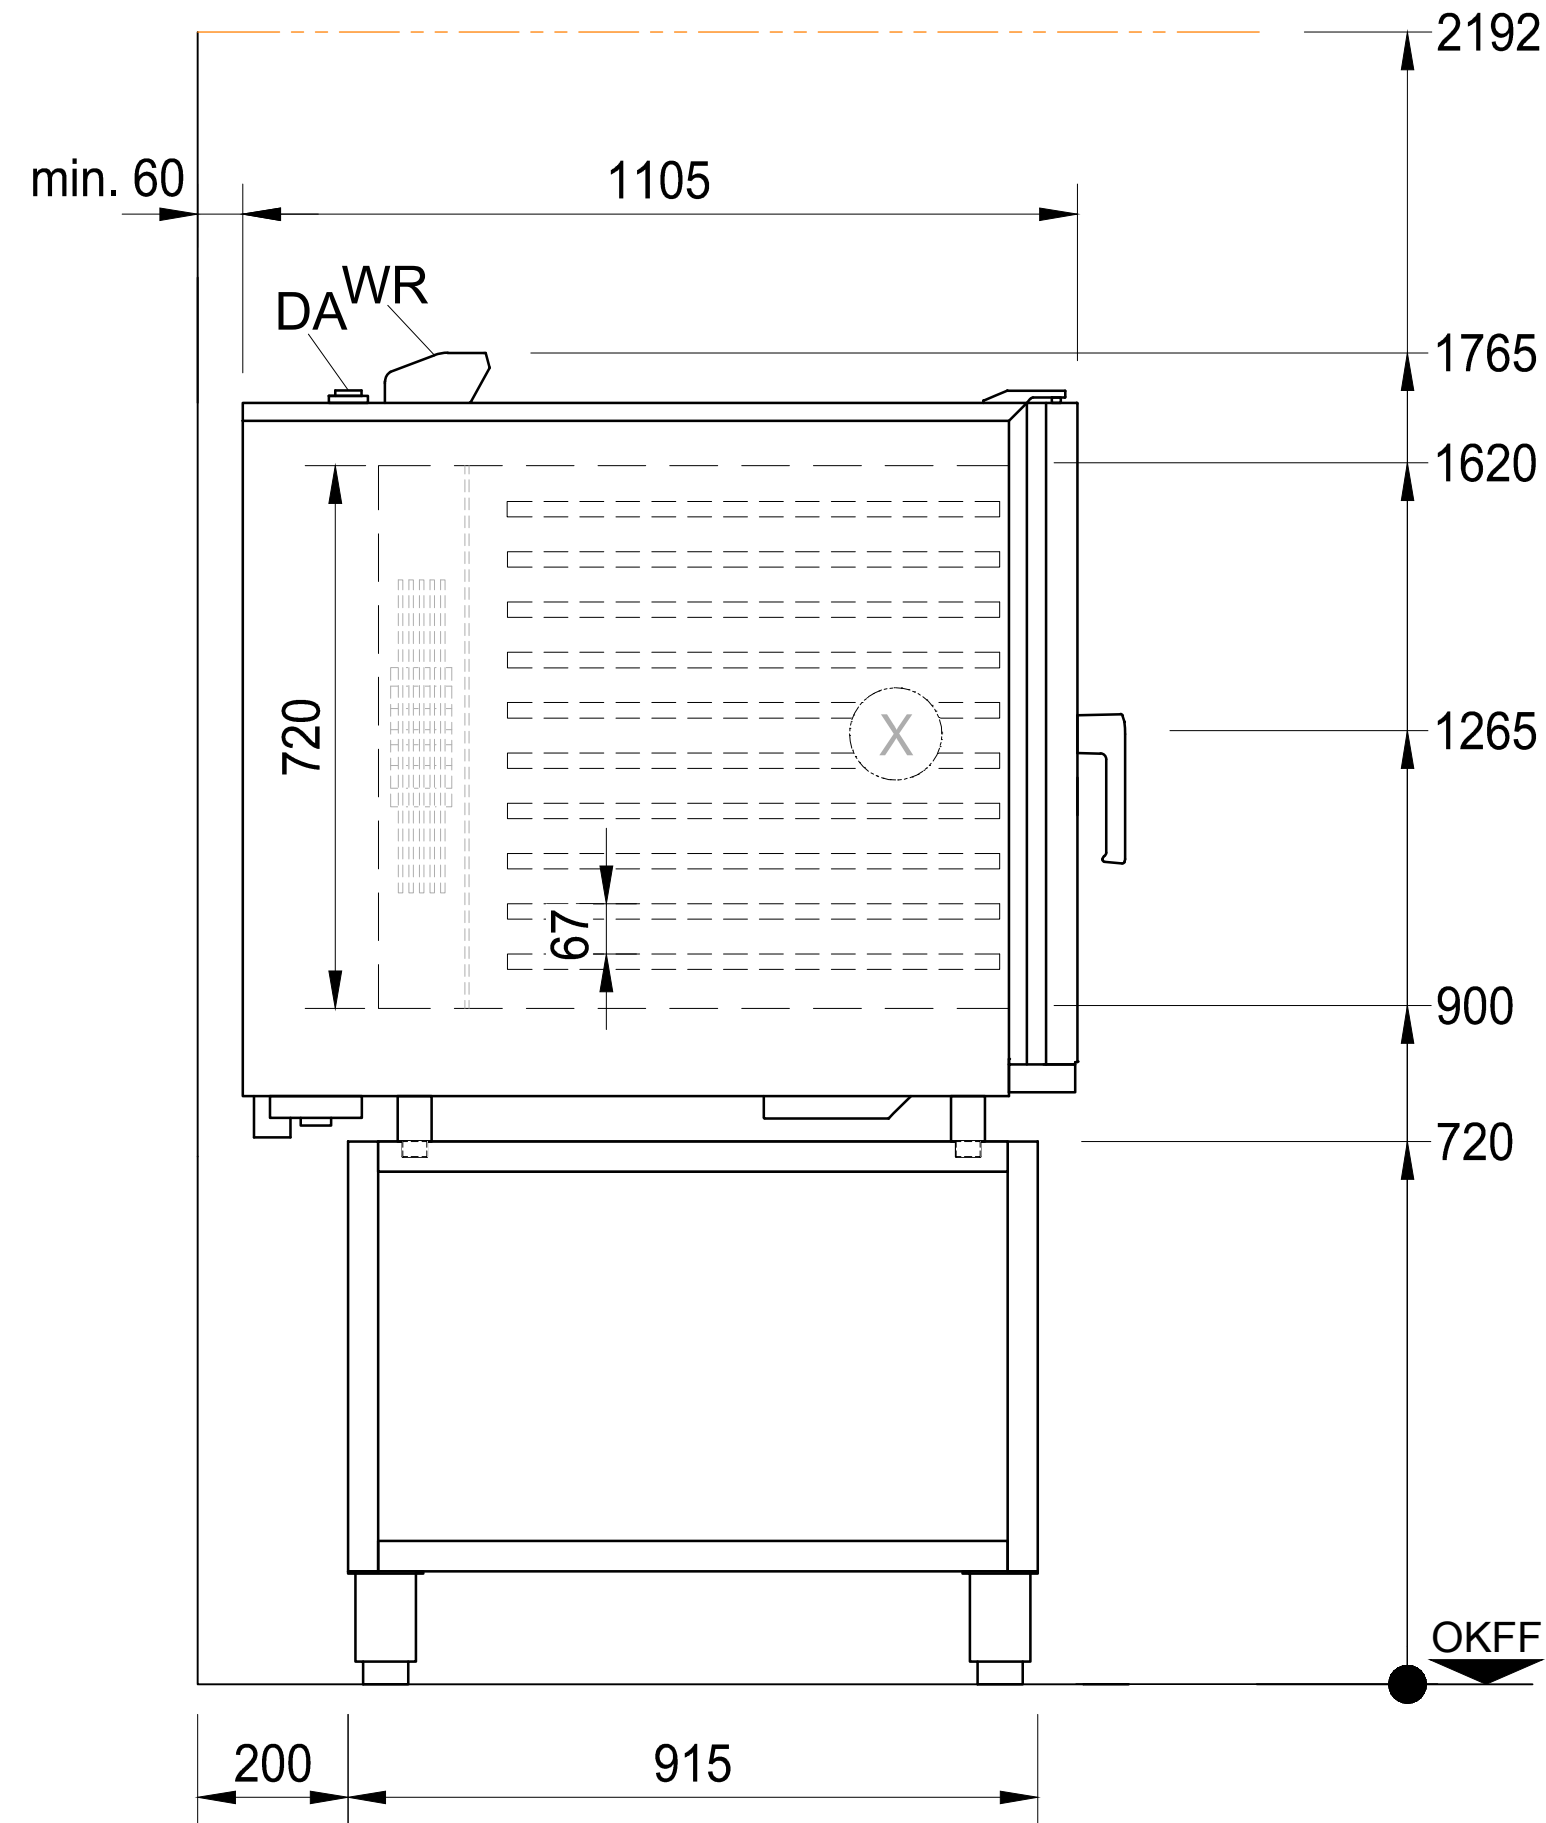

Allgemeine Abkürzungen

AW	=	Abwasser	KW	=	Kaltwasser	üOKFF	=	üb. Oberkante Fertigfussboden
Dat	=	Datenleitung	KWw	=	Kaltwasser weich	SFB	=	separater Füllboiler
EZ	=	Elektrozuleitung	LR	=	Leerrohr	VEW	=	Vollentsalztes Wasser
FD	=	Fussbodendurchbruch	UK	=	Unterkante	WD	=	Wanddurchbruch
HW-VL	=	Heisswasser-Vorlauf	MK	=	Medienkanal	WS	=	Wandschlit
HW-RL	=	Heisswasser-Rücklauf	PA	=	Potentialausgleich	WW	=	Warmwasser
KB	=	Kernbohrung	STL	=	Steuerleitung	WWw	=	Warmwasser weich

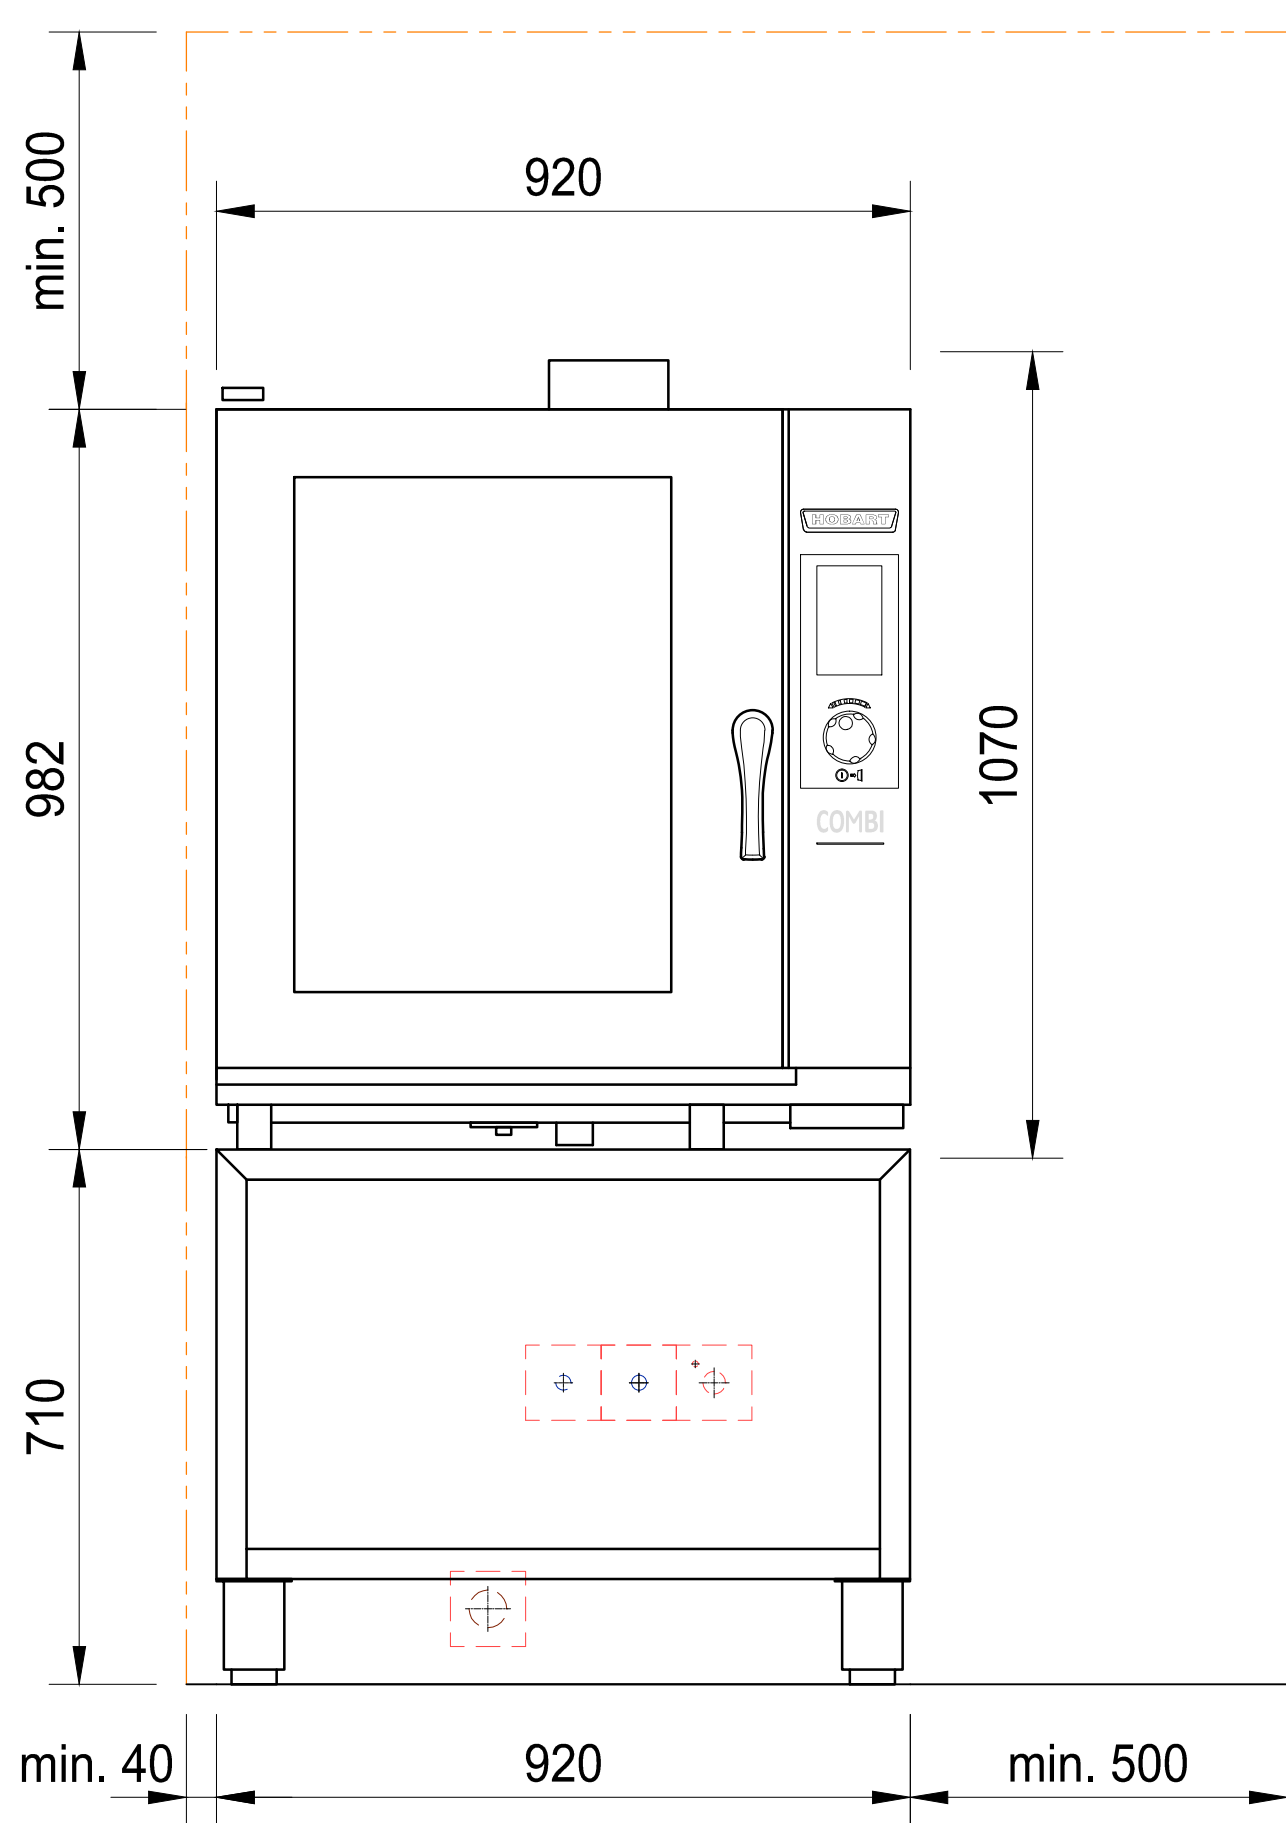

Allgemeine Hinweise



Anschlüsse: Der Anschluss des Heißluftdämpfers an die Ver- und Entsorgungsleitungen (z.B. Elektro, Sanitär, Abluft) erfolgt bauseits durch örtlich konzessionierte Firmen und Fachkräfte.

Maße: Die in der Zeichnung dargestellte Maße sind Fertigmaße in Millimeter.

Eintransport: Mindestöffnung zum Eintransport der Maschine = Aussenmaße der größten Maschine + 300mm in der Höhe + 400mm in der Breite!

Bodenabläufe: Für Reinigungszwecke sollten Bodenabläufe in Maschinennähe vorgesehen werden.

Absperrventile: Für die Medienversorgung des Heissluftdämpfers sind bauseits Absperrventile vorzusehen.

Be- und Entlüftung: Die Belüftung und Entlüftung für den Raum ist gemäß VDI 2052 auszulegen. Die Restwärmeabgaben der Maschinen sind zu beachten.

Installation: Installation gemäß DIN EN 61770.

Maschinentyp:				Heissluftdämpfer COMBI				Beheizungsart: Elektro									
Modell:				HEJ 102 E				Türöffnung: Rechts									
Einschübe: 10 GN2/1				Nutzvolumen: 230 dm³				Hauptschalter: Bauseits									
bauseitige Anschlüsse und Daten (Ausführung gemäß örtlichen Vorschriften)																	
Elektro		Spannung		Frequenz		Netz		Absicherung		Leistung		Lage					
3.7	PA	Potentialausgleich										400mm üOKFF					
3.0	EZ	400 V		50 Hz		3-N-PE		3 x 50 A		24,3 kW		400mm üOKFF					
Wasser		Durchfluss		Temp.		Chlorid / Chlor		Gesamthärte		Leitwert		Dimension		Anschluß		Lage	
2.0	AW			Abwasser ca. 80°C (Siphon bauseits)								DN50		HT-Rohr		100mm üOKFF	
1.4	KW					CL max. 100mg/l											
1.1	KWw	min. 10l/min		max. 23°C		Cl₂ max. 0,2mg/l		0-3°d (0,5mmol/l)		min. 20µS/cm		DN20		G ¾ (Aussen)		400mm üOKFF	
Wasseraufbereitung: generell empfehlen wir hier den Einsatz der Teilentsalzung HYDROLINE STEAM CD bei > 3°dH																	
Bauseitiger Fließdruck min. 1,5 bar - max. 6,0 bar (Bei Fließdruck über 6,0 bar Druckminderer bauseits vorsehen. Unter 1,5 bar Rücksprache bei Service.)																	
maschinenseitige Anschlüsse und Daten																	
WR = Wrasenabzug Ø 35mm / Lage: Oberkante Gerät									DA = Dampfablass / Lage: Oberkante Gerät								
EZ = Elektrozuleitung / Lage: Unterkante Gerät						AW = Ablauf / Lage: Unterkante Gerät						KWw / KW / Lage: Unterkante Gerät					
Restwärmeabgabe (Dämpfer) an den Raum																	
latent:						2,8 kW						sensibel: 1,8 kW					