

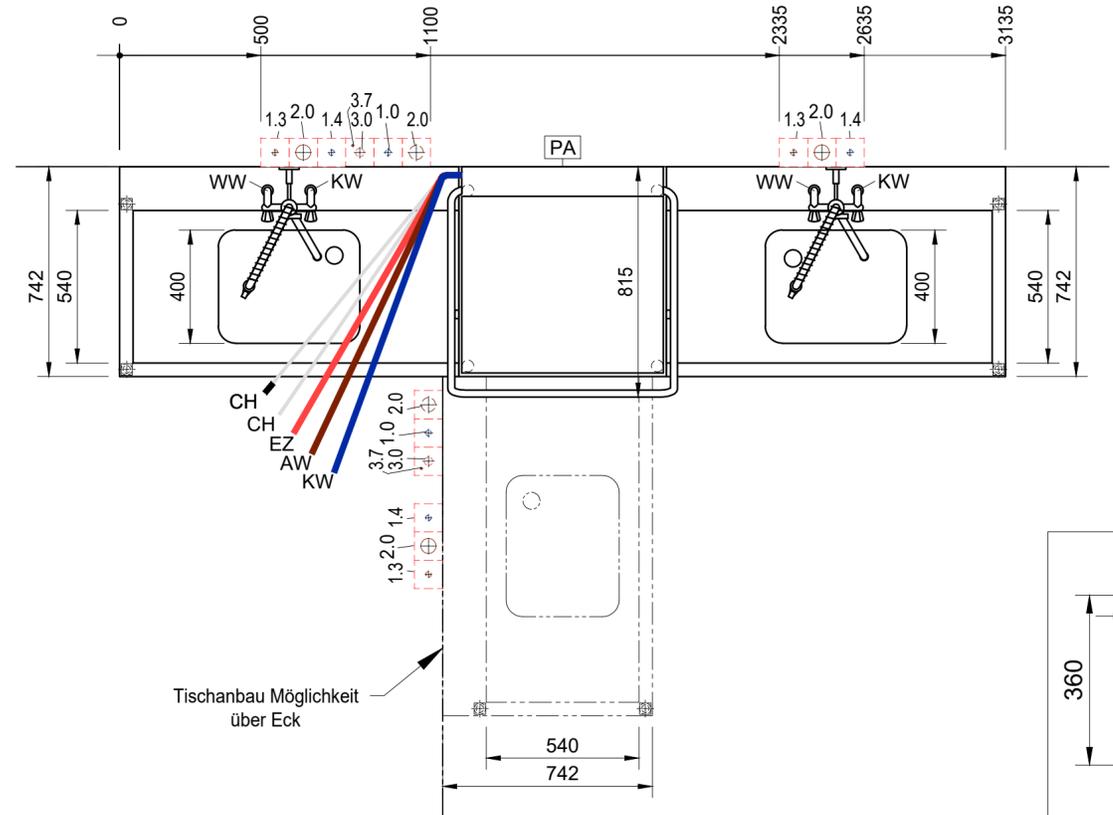
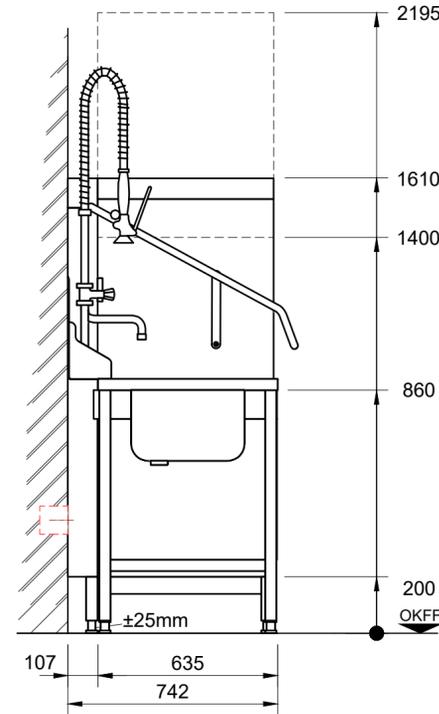



AW = Abwasser	KW = Kaltwasser	üOKFF = üb. Oberkante Fertigfußboden
Dat = Datenleitung	KWw = Kaltwasser weich	SFB = separater Füllboiler
EZ = Elektrozuleitung	LR = Leerrohr	VEW = Vollentsalztes Wasser
FD = Fussbodendurchbruch	UK = Unterkante	WD = Wanddurchbruch
HW-VL = Heisswasser-Vorlauf	MK = Medienkanal	WS = Wandschlitz
HW-RL = Heisswasser-Rücklauf	PA = Potentialausgleich	WW = Warmwasser
KB = Kernbohrung	STL = Steuerleitung	WWw = Warmwasser weich

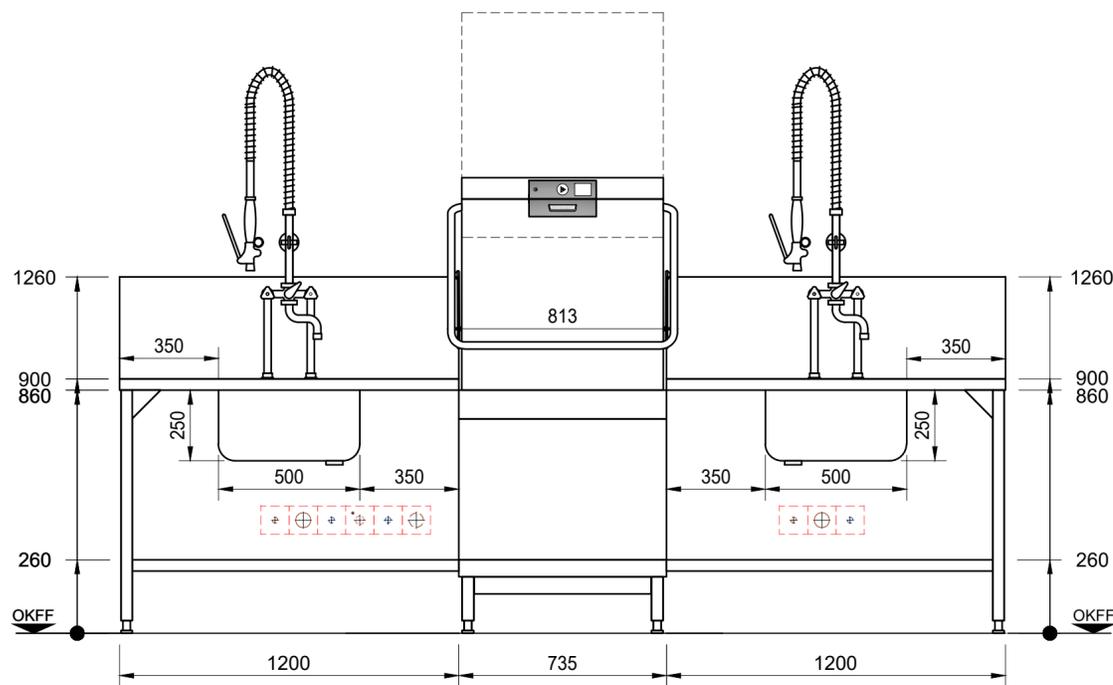

Tischanschlussprofil ohne Spritzblech

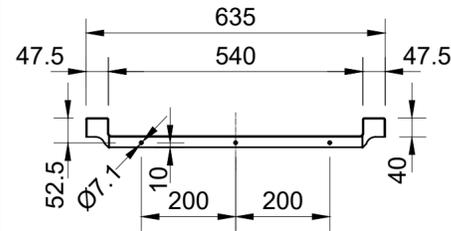

Tischanschlussprofil mit Spritzblech

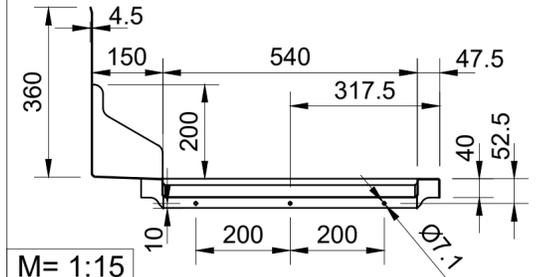

M= 1:15

Anschlüsse: Der Anschluss der Spülmaschine an die Ver- und Entsorgungsleitungen (z.B. Elektro, Sanitär, Abluft) erfolgt bauseits durch örtlich konzessionierte Firmen und Fachkräfte.

Achtung: Bei Anlagen mit Festanschluss ist gemäß DIN VDE 0100-410 bei TN- Netzsystemen keine zusätzliche Sicherheitseinrichtung (FI/RCD) vorgeschrieben. Sollte dennoch ein zusätzlicher Schutz bauseits eingeplant werden, ist für Maschinen die mit Frequenzumrichter ausgestattet sind ein Typ B (Allstrom-Sensitiv) einzusetzen. Der Bemessungsfehlerstrom (I_{Δn}) des RCD Typ B ist im Vorfeld mit HOBART abzustimmen.

Abluft: Bei Ableitung der Maschinenabluft ins Freie sind bauseits Frostschutzmassnahmen (z.B. Frostschutzklappe) vorzusehen. Beim Einsatz einer bauseitigen Ablufthaube ist zwischen Abluftstutzen der Spülmaschine und der bauseitigen Ablufthaube eine freie Luftstrecke (Beimischung Raumluft) von 150mm zur erforderlich. Unterschiedliche Betriebsmodi können zu einem zeitlich begrenzten Anstieg der Ablufttemperatur und Feuchte führen (VDI 2052)

Maße: Die in der Zeichnung dargestellte Maße sind Fertigmaße in Millimeter.

Eintransport: Mindestöffnung zum Eintransport der Maschine = Aussenmaße der größten Maschine + 300mm in der Höhe + 400mm in der Breite!

Absperrventile: Für die Medienversorgung der Spülmaschine sind bauseits Absperrventile vorzusehen

Spülergebnis: Ein fleckenfreies Spülergebnis lässt sich nur bei niedrigem Mineralgehalt des Klarspülwassers erreichen (siehe Legende Wasser/Leitwert). Gegebenenfalls muss eine Entmineralisierung vorgeschaltet werden.

Bodenabläufe: Für Reinigungszwecke sollten Bodenabläufe in Maschinennähe vorgesehen werden.

Be- und Entlüftung: Die Belüftung und Entlüftung für den Raum ist gemäß VDI 2052 auszulegen. Die Restwärmeabgaben der Maschinen sind zu beachten.

Maschinentyp: Geschirrspülmaschine		Beheizungsart: Elektro	
Modell: PROFI AMXXLR-10B		Laufrichtung: R/L/R	
Korbmaß: 600 x 500		Einschubhöhe: 440	
Hauptschalter: bauseits in Maschinennähe			
bauseitige Anschlüsse und Daten (Ausführung gemäß örtlichen Vorschriften)			
Elektro	Spannung	Frequenz	Netz
3.7	PA	Potentialausgleich	
3.0	EZ	400 V	50 Hz
			3-N-PE
			3 x 16 A
			7,6 kW
			400mm üOKFF
Wasser	Verbrauch	Temp.	Gesamthärte
2.0	AW	Abwasser (Siphon bauseits) / (max. Förderhöhe der Ablaufpumpe 750mm)	Leitwert
1.4	KW		Dimension
1.3	WW		Anschluß
1.0	KWw	2 l/Korb 40,0 l (Füllung)	min. 10 °C max. 60°C
			0-3°d (0,5mmol/l) / 80µS/cm erforderlicher Durchsatz min. 5l/min
			DN50
			HT Rohr
			400mm üOKFF
			DN20
			G ¾ (Aussen)
			400mm üOKFF
			DN20
			G ¾ (Aussen)
			400mm üOKFF
			400mm üOKFF
Bauseitiger Fließdruck min. 0,5 bar - max. 10,0 bar (Bei Fließdruck über 10 bar Druckminderer bauseits vorsehen. Unter 0,5 bar Rücksprache bei Service.)			
maschinenseitige Anschlüsse und Daten			
CH	Ansaugschlauch für Klarspüler	2000 mm	CH
EZ	Anschlusskabel	2500 mm	AW
			Ablaufschlauch ID 19 / AD 25
			2000 mm
			KWw
			Zulaufschlauch R¾
			2000 mm
Restwärmeabgabe der Maschine an den Raum			
	Washgut:	2,3 kW	latent:
			0,3 kW
			sensibel:
			0,9 kW

Index	Änderungen / Changes	Datum / Date	Name
-------	----------------------	--------------	------

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei der HOBART GmbH.
Jede nicht von uns schriftlich genehmigte Benutzung, Vervielfältigung, Überlassung an Dritte ist strafbar und macht schadensersatzpflichtig.
This document contains proprietary and confidential data of HOBART GmbH. No disclosure, reproduction or use of any part there of may be made without written permission of HOBART GmbH.

HOBART HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg, Germany
Tel.: +49(0)781.600-0
Fax.: +49(0)781.600-2319
www.hobart.de

Datum / Date:	24.11.2023	Project:	
Gezeichnet / Drawn by:	R.Leonhardt	Maßstab / Scale:	1:25 @ A3
Geprüft / Checked by:		Order-No.:	
Projectmanager:		Zeichnungsnummer / Drawing-No.:	